

ESSENCE® WIRELESS WALL CONTROLLER INSTALLATION

INSTALLATION D'UN DISPOSITIF DE COMMANDE MURAL SANS FIL

-  **WARNING:** To reduce the risk of electric shock, wiring should be performed by a qualified electrician! Incorrect assembly can cause electric shock or damage the motor and the controller! Hazard of electrical shock!
-  **WARNING:** Ensure power is disconnected at the fuse/breaker distribution panel before installing or servicing the wireless wall controller and fan!
-  **CAUTION:** Do NOT install the wireless wall controller outdoors or in a location where it may come into contact with water.
-  **CAUTION:** The installation of the wireless wall controller must be in accordance with all local codes.
-  **AVERTISSEMENT :** Afin de limiter les risques d'électrocution, le raccordement électrique doit être effectué par un électricien qualifié ! Un mauvais montage peut entraîner un risque d'électrocution ou endommager le moteur et le dispositif de commande ! Risque d'électrocution !
-  **AVERTISSEMENT :** Vérifiez que le courant est coupé au niveau du tableau de distribution des fusibles/disjoncteurs avant d'installer ou d'intervenir sur le dispositif de commande mural sans fil ou le ventilateur !
-  **ATTENTION :** N'installez JAMAIS le dispositif de commande mural sans fil à l'extérieur ou à un endroit où il pourrait entrer en contact avec de l'eau.
-  **ATTENTION :** Le dispositif de commande mural sans fil doit être installé conformément à l'ensemble des réglementations locales en vigueur.

Pre-installation


Mount the wireless wall controller on a flat surface that is readily accessible, free from vibration, and where there is adequate distance from foreign objects or moving equipment. To optimize communication between the wireless wall controller and the fan(s), Big Ass Fans recommends installing the wireless wall controller in a plastic junction box. *Note: The controller wall plate is customer-supplied. Big Ass Fans recommends using a Decora® wall plate. Other brands may not be compatible. The junction box and wire nuts are also customer-supplied.*

The wireless wall controller can be used to control a single fan or up to three (3) linked fans. If installing linked fans, the first fan must be located within 50 ft (15.2 m) of the wall controller. Successive fans must be within 50 ft (15.2 m) of each other with no physical obstructions between fans.

Avant l'installation

Installez le dispositif de commande mural sans fil sur une surface plane, facilement accessible et exempte de vibrations, à une distance suffisante de tout autre objet ou appareil mobile. Afin d'optimiser les communications entre le dispositif de commande mural sans fil et le ou les ventilateurs, Big Ass Fan recommande d'installer le dispositif de commande mural sans fil dans une boîte de dérivation en plastique. *Remarques : Le client doit fournir la plaque murale du dispositif de commande. Big Ass Fan recommande l'utilisation d'une plaque murale de marque Decora® ; les autres marques peuvent ne pas être compatibles. Le client doit également fournir la boîte de dérivation ainsi que les capuchons de connexion.*

Le dispositif de commande mural sans fil peut être utilisé pour commander un seul ventilateur ou jusqu'à trois (3) ventilateurs couplés. Dans le cas de ventilateurs couplés, le premier ventilateur doit se trouver dans un rayon 15,2 m (50 pi) du dispositif de commande mural. Les ventilateurs suivants doivent se trouver dans un rayon de 15,2 m (50 pi) les uns des autres, sans obstacle physique entre eux.

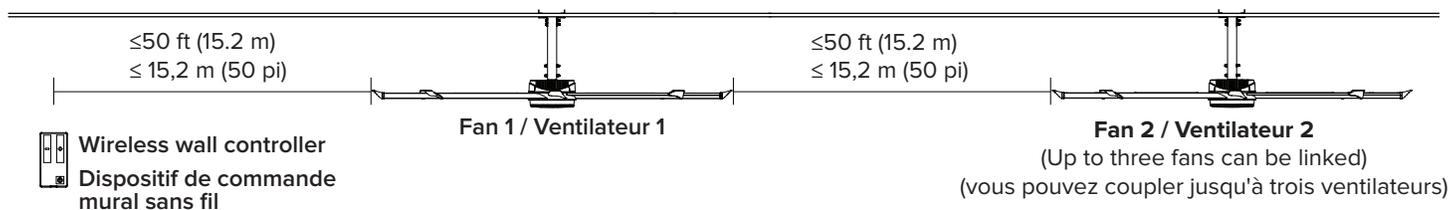

1a. Set the wall controller address (single fans)

Réglage de l'adresse du dispositif de commande mural (ventilateur individuel)

English

The wireless wall controller is shipped with a default address for controlling a single fan. If installing multiple wall controllers each controlling a single fan, you must set each controller to a different address to prevent the controllers from interfering with each other. There are 32 available controller addresses (two sets of 16) to prevent interference between multiple wall controllers.

To set the wall controller's DIP switch:

1. Remove the rubber covering from the back of the wall controller.
2. Locate the DIP switch and rotary switch. Refer to the illustration below.
3. Set the DIP switch positions. Switch 1 can be either on or off, allowing access to the first or second set of rotary switch settings. Switch 2 can also be on or off. Move switch 3 to the ON position. Move switch 4 to the OFF position. Refer to the illustration below.

To set the rotary switch address, use a small screwdriver or similar tool to turn the rotary switch to an available channel. For example, in the illustrations below, the first DIP switch (1) is on, which means that the first set of 16 addresses is active. The rotary switch is set to channel 2.


Français

Le dispositif de commande mural sans fil est livré avec une adresse par défaut permettant de commander un seul ventilateur. Si vous souhaitez installer plusieurs dispositifs de commande muraux commandant chacun un seul ventilateur, vous devez régler chaque dispositif de commande sur une adresse différente afin d'éviter les interférences entre les différents dispositifs de commande. Trente-deux adresses de dispositif de commande sont disponibles (deux jeux de 16) afin d'éviter ce type d'interférences.


Pour régler le commutateur DIP du dispositif de commande mural :

1. Ôtez la protection en caoutchouc à l'arrière du dispositif de commande mural.
2. Localisez le commutateur DIP et le commutateur rotatif. Voir illustration ci-dessous.
3. Réglez la position des interrupteurs du commutateur DIP. L'interrupteur 1 peut être réglé sur ON ou sur OFF pour permettre d'accéder au premier ou au deuxième jeu de réglages du commutateur rotatif. L'interrupteur 2 peut également être réglé sur ON ou sur OFF. Réglez l'interrupteur 3 sur la position ON. Réglez l'interrupteur 4 sur la position OFF. Voir illustration ci-dessous.


Pour régler l'adresse du commutateur rotatif, utilisez un petit tournevis ou un outil similaire pour positionner le commutateur rotatif sur un canal disponible. Par exemple, sur les illustrations ci-dessous, le premier interrupteur (1) du commutateur DIP est réglé sur ON, ce qui signifie que le premier jeu de 16 adresses est actif. Le commutateur rotatif est réglé sur le canal 2.



Wall controller DIP switch (single fan setting)
Commutateur DIP du dispositif de commande mural
(réglage pour un seul ventilateur)



Rotary switch
Commutateur rotatif



To access the first set of 16 addresses, set the first DIP switch (1) to the ON position and adjust the rotary switch. To access the second set of 16 addresses, set the first DIP switch (1) to the OFF position and adjust the rotary switch.

Pour accéder au premier jeu de 16 adresses, positionnez le premier interrupteur (1) du commutateur DIP sur ON et réglez le commutateur rotatif. Pour accéder au deuxième jeu de 16 adresses, positionnez le premier interrupteur (1) du commutateur DIP sur OFF et réglez le commutateur rotatif.

1b. Set the wall controller address (linked fans)

Réglage de l'adresse du dispositif de commande mural (ventilateurs couplés)

English

Link up to three fans to a single controller to simultaneously control airflow. There are 32 available controller addresses (two sets of 16) to prevent interference between multiple wall controllers.

To set the wall controller's DIP switch:

1. Remove the rubber covering from the back of the wall controller.
2. Locate the DIP switch and rotary switch. Refer to the illustration below.
3. Set the DIP switch positions. Switch 1 can be either on or off, allowing access to the first or second set of rotary switch settings. Switch 2 can also be on or off. Move switch 3 and switch 4 to the ON position. Refer to the illustration below.

To set the rotary switch address, use a small screwdriver or similar tool to turn the rotary switch to an available channel. For example, in the illustrations below, the first DIP switch (1) is on, which means that the first set of 16 addresses is active. The rotary switch is set to channel 2.


Français

Couplez jusqu'à trois ventilateurs à un même dispositif de commande pour régler la ventilation en un seul geste. Trente-deux adresses de dispositif de commande sont disponibles (deux jeux de 16) afin d'éviter les interférences entre plusieurs dispositifs de commande muraux.

Pour régler le commutateur DIP du dispositif de commande mural :

1. Ôtez la protection en caoutchouc à l'arrière du dispositif de commande mural.
2. Localisez le commutateur DIP et le commutateur rotatif. Voir illustration ci-dessous.
3. Réglez la position des interrupteurs du commutateur DIP. L'interrupteur 1 peut être réglé sur ON ou sur OFF pour permettre d'accéder au premier ou au deuxième jeu de réglages du commutateur rotatif. L'interrupteur 2 peut également être réglé sur ON ou sur OFF. Réglez les interrupteurs 3 et 4 sur la position ON. Voir illustration ci-dessous.

Pour régler l'adresse du commutateur rotatif, utilisez un petit tournevis ou un outil similaire pour positionner le commutateur rotatif sur un canal disponible. Par exemple, sur les illustrations ci-dessous, le premier interrupteur (1) du commutateur DIP est réglé sur ON, ce qui signifie que le premier jeu de 16 adresses est actif. Le commutateur rotatif est réglé sur le canal 2.

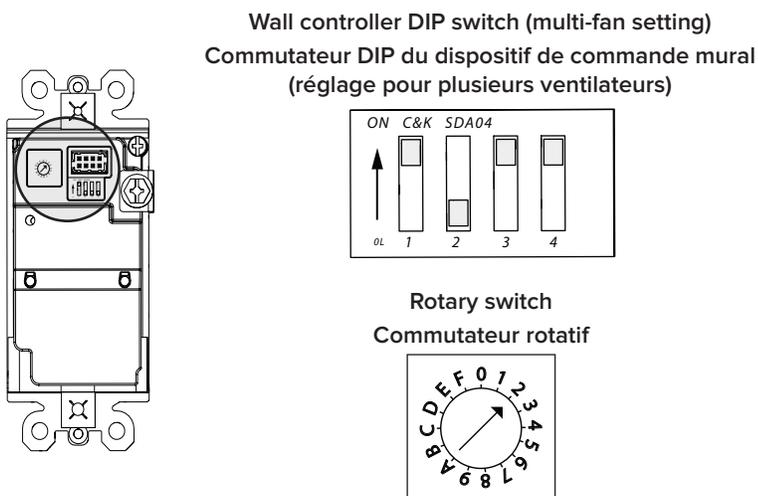

To access the first set of 16 addresses, set the first DIP switch (1) to the ON position and adjust the rotary switch. To access the second set of 16 addresses, set the first DIP switch (1) to the OFF position and adjust the rotary switch.

Pour accéder au premier jeu de 16 adresses, positionnez le premier interrupteur (1) du commutateur DIP sur ON et réglez le commutateur rotatif. Pour accéder au deuxième jeu de 16 adresses, positionnez le premier interrupteur (1) du commutateur DIP sur OFF et réglez le commutateur rotatif.

2. Locate fan RF board Localisation de la carte RF

⚠ CAUTION: Do not touch the fan's electronics unless necessary!


⚠ ATTENTION : N'intervenez sur l'électronique du ventilateur qu'en cas de nécessité absolue !

English

Remove power from the fan(s). Remove the electronics cover from the fan(s) as shown. The electronics cover is attached to the fan with four (4) screws. **The RF board is located inside the electronics cover.** Refer to the illustrations below.

Français

Coupez l'alimentation du ou des ventilateurs. Ôtez le cache du circuit électronique du ou des ventilateurs, comme illustré ci-dessous. Le cache du circuit électronique est fixé au ventilateur par quatre (4) vis. **La carte RF se trouve à l'intérieur du cache du circuit électronique.** Voir illustrations ci-dessous.

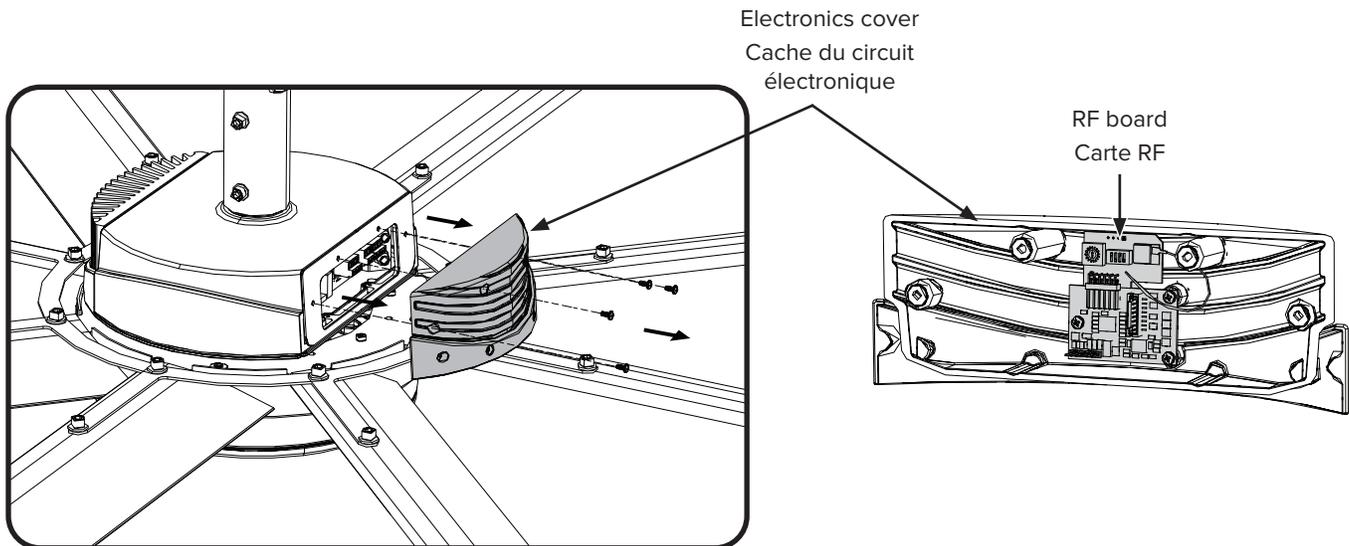

3. Set the RF board address Réglage de l'adresse de la carte RF

English


To set the RF board address:

1. Locate the DIP switch and rotary switch on the fan's RF board. Refer to the illustration below.
2. Set the DIP switch positions. Set switch 1 to match switch 1 on the wall controller. *Switch 1 must be set to the same position as switch 1 on the wall controller to ensure the correct set of rotary switch settings is available.* Switch 2 can be on or off.
Single fans: Move switch 3 and switch 4 to the OFF position. Refer to the illustration below.
Linked fans: Move switch 3 and switch 4 to the ON position. Refer to the illustration below.
3. Set the rotary switch address to match the rotary switch address on the wall controller. Refer to the illustration below.
4. **Linked fans only:** Set each linked fan's RF board to the identical DIP switch positions and rotary switch address.
5. When you are finished, reattach the fan's electronics cover.

Français

Pour régler l'adresse de la carte RF :

1. Localisez le commutateur DIP et le commutateur rotatif sur la carte RF du ventilateur. Voir illustration ci-dessous.
2. Réglez la position des interrupteurs du commutateur DIP. Réglez l'interrupteur 1 sur la même position que l'interrupteur 1 du dispositif de commande mural. *L'interrupteur 1 doit être réglé sur la même position que l'interrupteur 1 du dispositif de commande mural afin de garantir la disponibilité du bon jeu de réglages sur le commutateur rotatif.* L'interrupteur 2 peut être réglé sur ON ou sur OFF.
Ventilateur individuel : Réglez les interrupteurs 3 et 4 sur la position OFF. Voir illustration ci-dessous.
Ventilateurs couplés : Réglez les interrupteurs 3 et 4 sur la position ON. Voir illustration ci-dessous.
3. Réglez le commutateur rotatif sur la même adresse que le commutateur rotatif du dispositif de commande mural. Voir illustration ci-dessous.
4. **Ventilateurs couplés uniquement :** Réglez la carte RF de chaque ventilateur couplé sur les mêmes adresses, pour le commutateur DIP et le commutateur rotatif.
5. Lorsque vous avez terminé, remettez en place le cache du circuit électronique sur le ventilateur.

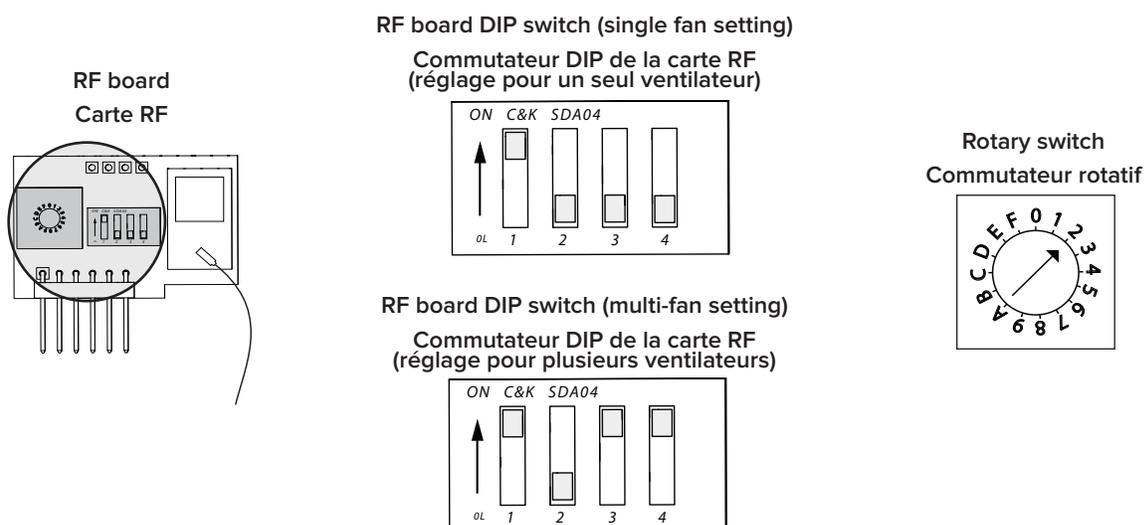

4. Wire the wall controller and fan

Raccordement du dispositif de commande mural au ventilateur

⚠ WARNING: Ensure power is disconnected at the fuse/breaker distribution panel before wiring the wall controller and fan!

⚠ AVERTISSEMENT : Vérifiez que le courant est coupé au niveau du tableau de distribution des fusibles/disjoncteurs avant de raccorder le dispositif de commande mural au ventilateur !

English


Wire the wall controller and fan as shown. If switch leg wiring is not possible, secure the red wire on the wall controller with a customer-supplied wire nut.

Note: A junction box is not supplied. Big Ass Fans recommends installing the wireless wall controller in a plastic junction box.

Français

Raccordez le dispositif de commande mural et le ventilateur comme illustré. S'il vous est impossible de réaliser la dérivation pour interrupteur, reliez le fil rouge au dispositif de commande mural à l'aide d'un capuchon de connexion fourni par le client.

Remarque : la boîte de dérivation n'est pas fournie. Big Ass Fan recommande d'installer le dispositif de commande mural sans fil dans une boîte de dérivation en plastique.

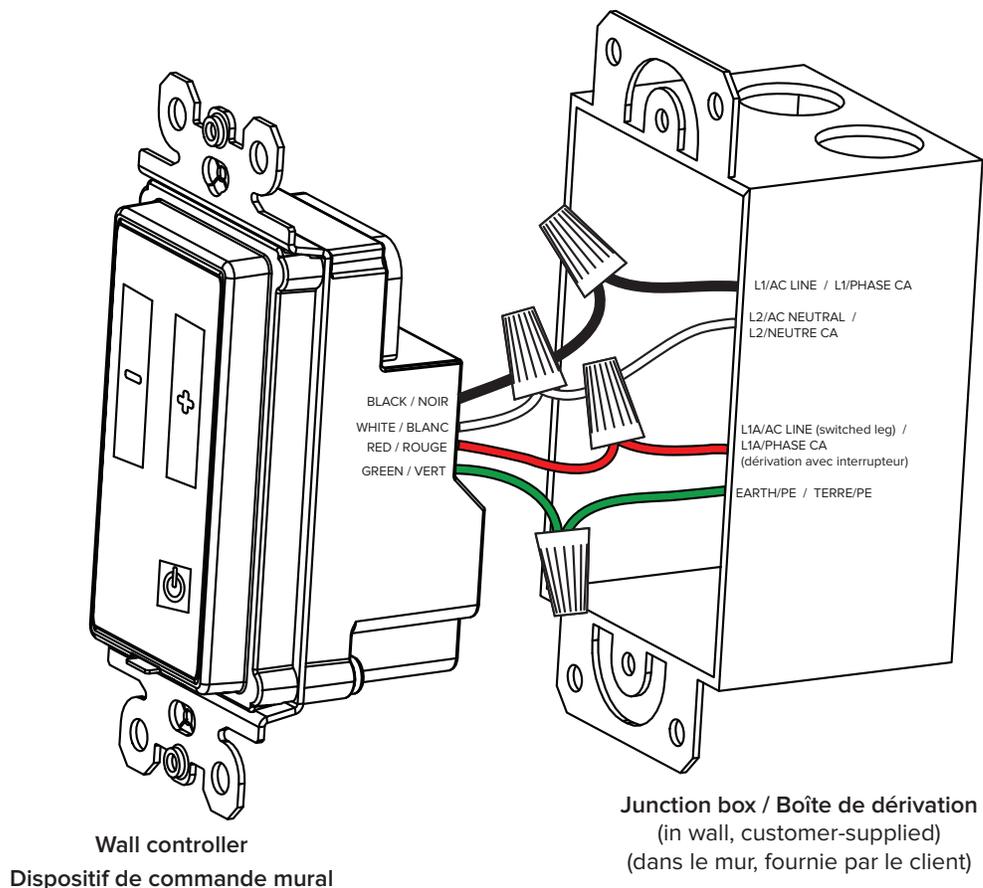


Note: See page 7 for wire colors.

Remarque : voir couleurs des fils, page 7.

Wiring diagram (fan)


Schéma électrique (ventilateur)

Power supply
Alimentation

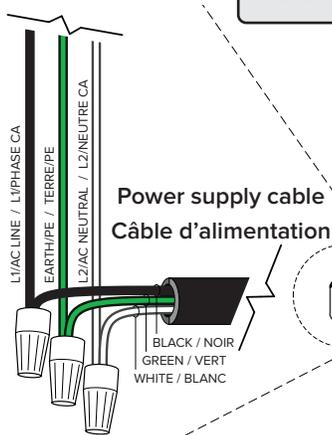

If installing Essence with UV-C Technology, refer to the instructions provided with the UV-C light.
Si vous installez un modèle Essence muni de la technologie UV-C, consultez les instructions fournies avec la lampe UV-C.

Controller input cable
Câble d'entrée du
dispositif de commande

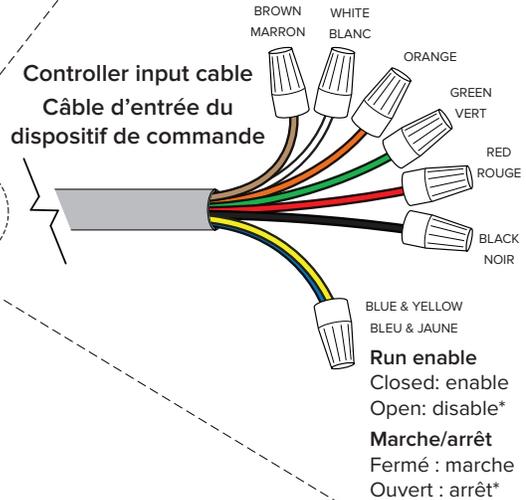

Run enable
Closed: enable
Open: disable*
Marche/arrêt
Fermé : marche
Ouvert : arrêt*

Controller input cable

Color	Description
White	+0–10 VDC Speed Ref.
Brown	Not used
Orange	Status LED (+)
Yellow	Run Enable
Blue	Closed: Enable; Open: Disable*
Green	Status LED (-)
Red	+10 VDC Supply
Black	DC Common

Câble d'entrée du dispositif de commande

Couleur	Description
Blanc	Vitesse de réf. +0–10 V CC
Marron	Inutilisé
Orange	Voyant DEL d'état (+)
Jaune	Marche/arrêt
Bleu	Fermé : marche , ouvert : arrêt*
Vert	Voyant DEL d'état (-)
Rouge	Alimentation +10 V CC
Noir	Circuit en courant continu commun

*Note: If this circuit is open, the fan will shut down and issue a Run Enable Jumper Open error. The jumper must stay closed for the fan to run. A zero speed reference (under 1 V) will bring the fan to a stop. To restart the fan, close the circuit and reset power to the fan.

*Remarque : Si ce circuit est ouvert, le ventilateur s'arrêtera et indiquera l'erreur « contact Validation marche ouvert ». Le contact « Validation marche » doit rester fermé pour que le ventilateur puisse fonctionner. Une tension de référence de vitesse nulle (inférieure à 1 V) arrêtera le ventilateur. Pour remettre le ventilateur en marche, fermez le circuit et remettez le ventilateur sous tension.

Wire color chart (power supply)

Tableau des couleurs de câblage (alimentation)

	AC Line (L1) Ligne CA (L1)	AC Line/Neutral (L2/N) Ligne CA/Neutre (L2/N)	Earth/PE Terre/PE
North America (100–120 V) Amérique du Nord (100–120 V)	Black Noir	White Blanc	Green or Bare Copper Vert ou Cuivre nu
North America (208–240 V) Amérique du Nord (208–240 V)	Black, Red, or Blue Noir, Rouge, ou Bleu	Red, Blue, or Black Rouge, Bleu, ou Noir	
Australia Australie	Brown or Red Marron ou Rouge	Black or Light Blue Noir ou Bleu	Green with Yellow Tracer Vert avec un Traceur Jaune
All other regions Toutes les autres régions	Brown Marron	Blue Bleu	

Wiring diagram (with switch leg) Schéma électrique (avec dérivation pour interrupteur)

Switch leg is recommended by Big Ass Fans. If switch leg wiring is not possible, secure the end of the red wire on the wall controller with a customer-supplied wire nut.


Big Ass Fan vous recommande d'effectuer une dérivation pour interrupteur. Si cela vous est impossible, reliez l'extrémité du fil rouge au dispositif de commande mural à l'aide d'un capuchon de connexion fourni par le client.

Power supply

See page 7 for specifications and wire colors.

Alimentation

Voir caractéristiques et couleurs des fils, page 7.

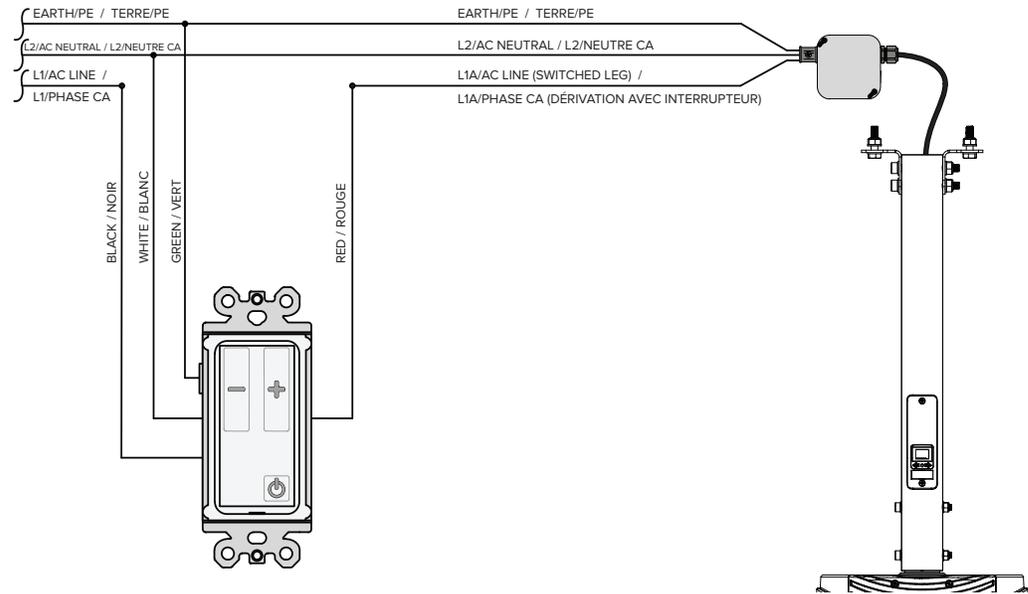

Wiring diagram (switch leg wiring not available) Schéma électrique (dérivation pour interrupteur non disponible)

If switch leg wiring is not possible, secure the end of the red wire on the wall controller with a customer-supplied wire nut as shown.


S'il vous est impossible de réaliser la dérivation pour interrupteur, reliez l'extrémité du fil rouge au dispositif de commande mural à l'aide d'un capuchon de connexion fourni par le client, comme illustré ci-dessous.

Power supply

See page 7 for specifications and wire colors.

Alimentation

Voir caractéristiques et couleurs des fils, page 7.

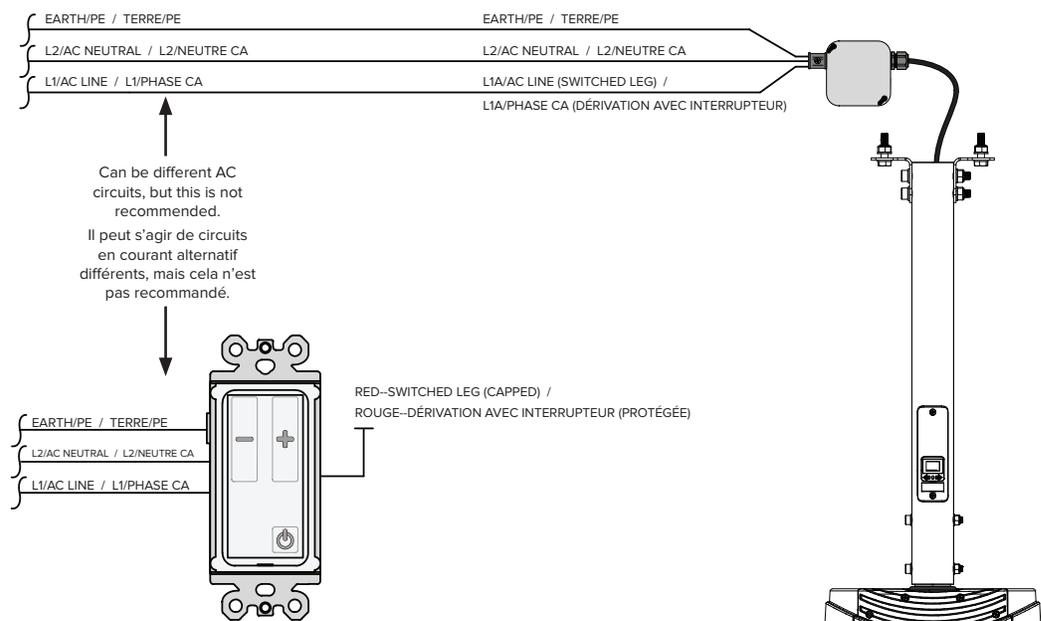

5. Mount the wall controller


Installation du dispositif de commande mural

English

Mount the wall controller with the two (2) provided 6-32 x 7/8" screws (a) in a location within 50 ft (15.2 m) of the fan (or the first fan if you are installing multiple linked fans). Do not overtighten the screws. Install the customer-supplied wall plate using the screws provided with the wall plate (b). *Note: Big Ass Fans recommends using a Decora® wall plate. Other brands may not be compatible.*

Français

Installez le dispositif de commande mural, à l'aide des deux (2) vis de 6-32 x 7/8 po (a) fournies, à un emplacement situé dans un rayon de 15,2 m (50 pi) du ventilateur (ou du premier ventilateur si vous installez plusieurs ventilateurs couplés). Ne serrez pas trop les vis. Fixez la plaque murale fournie par le client à l'aide des vis fournies avec cette dernière (b). *Remarque : Big Ass Fan recommande l'utilisation d'une plaque murale de marque Decora® ; les autres marques peuvent ne pas être compatibles.*

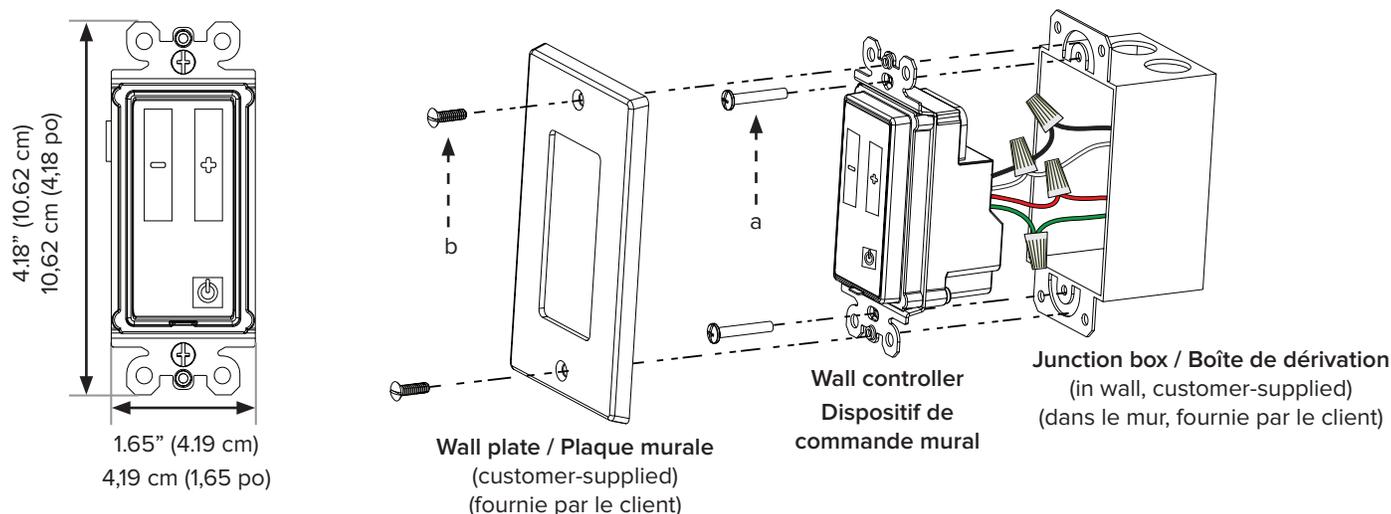

6. Test the fan(s)

Essai du ou des ventilateurs

English

Apply AC power, and then turn on the fan(s) using the wall controller to test the DIP switch address. If the wall controller does not operate the fan(s) due to interference with other radio frequency devices, select a different address on the wall controller, and then set the matching address on the fan RF board(s). Retest. Repeat until an appropriate address is determined.

Français

Fermez le circuit en courant alternatif (CA), puis mettez le ou les ventilateurs en marche à l'aide du dispositif de commande mural afin de tester l'adresse du commutateur DIP. Si le dispositif de commande mural n'actionne pas le ou les ventilateurs du fait d'interférences avec d'autres appareils à fréquence radio, choisissez une autre adresse sur le dispositif de commande mural, puis réglez la même adresse sur la carte RF du ou des ventilateurs. Renouvelez le test. Recommencez l'opération jusqu'à trouver une adresse adaptée.

Fan operation

Utilisation du ventilateur

 **CAUTION:** The fan will automatically restart at the last operating speed when power is restored!

 **ATTENTION :** Au rétablissement du courant, le ventilateur rougémarrera automatiquement à la dernière vitesse sélectionnée !

English

Ensure the power cutoff tab is flush with the wall controller face. If it is not, use a pen or similar object to push it into position.
Note: The power button flashes when the wireless wall controller is having trouble communicating with the fan(s).

To start the fan, press the power button at the bottom of the controller.

To stop the fan, press the power button.

To increase fan speed, press the plus (+) button. **To decrease fan speed,** press the minus (-) button.

Note: The fan may take 30–60 seconds to start rotating after it is turned on. It is normal to see “cogging” (abrupt direction changes) as the fan positions itself relative to the motor stator.

Français


Assurez-vous que la languette de coupure de courant est de niveau par rapport à la face du dispositif de commande mural. Si elle n'est pas de niveau, utilisez un stylo ou un objet similaire pour la mettre en place. *Remarque : le bouton marche/arrêt clignote lorsque le dispositif de commande mural sans fil a du mal à communiquer avec le ou les ventilateurs.*

Pour mettre le ventilateur en marche, appuyez sur le bouton marche/arrêt situé dans la partie inférieure du dispositif de commande.

Pour arrêter le ventilateur, appuyez sur le bouton marche/arrêt.

Pour augmenter la vitesse du ventilateur, appuyez sur le bouton (+). **Pour diminuer la vitesse du ventilateur,** appuyez sur le bouton (-).

Remarques : Après sa mise sous tension, le ventilateur peut mettre 30 à 60 secondes avant de commencer à tourner. Il est normal d'observer une « saillance » (changements brusques de direction), car le ventilateur se positionne par rapport au stator du moteur.

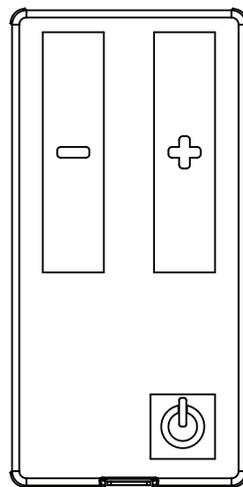

Power cutoff tab
Languette de
coupure de courant

Maintenance

Entretien


- ⚠ **WARNING:** The power cutoff tab on the wireless wall controller disconnects power to the fan only if switch leg wiring is used. If switch leg wiring is not used, power to the fan must be disconnected at the fuse/breaker distribution panel.
- ⚠ **CAUTION:** The fan will automatically restart at the last operating speed when power is restored!
- ⚠ **AVERTISSEMENT :** La languette de coupure de courant du dispositif de commande mural sans fil met le ventilateur hors tension uniquement lorsqu'une dérivation pour interrupteur a été réalisée. En l'absence de dérivation pour interrupteur, le ventilateur doit être mis hors tension au niveau du tableau de distribution des fusibles/disjoncteurs.
- ⚠ **ATTENTION :** Au rétablissement du courant, le ventilateur rougémarrera automatiquement à la dernière vitesse sélectionnée !

English

If switch leg wiring is used, push the power cutoff tab at the lower end of the wireless wall controller face and disconnect AC power before performing any maintenance on the fan or wireless wall controller. If switch leg wiring is not used, disconnect power at the fuse/breaker distribution panel before performing maintenance.

Français

Si une dérivation pour interrupteur a été réalisée, enfoncez la languette de coupure de courant au niveau de la partie inférieure de la face du dispositif de commande mural sans fil et coupez le circuit en courant alternatif avant toute intervention sur le ventilateur ou le dispositif de commande mural sans fil. Si aucune dérivation pour interrupteur n'a été réalisée, coupez le courant au niveau du tableau de distribution des fusibles/disjoncteurs avant toute intervention.

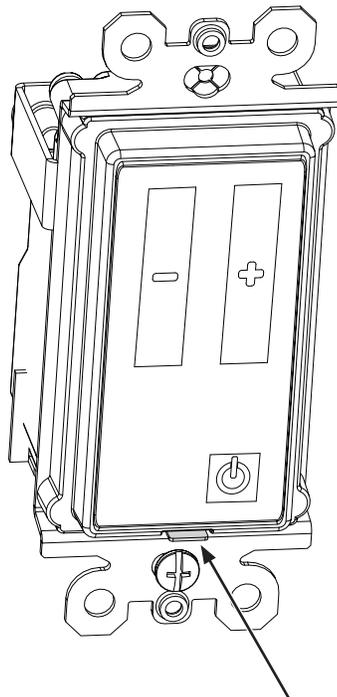

Power cutoff tab
(OFF position, protruding outward)
Languette de coupure de courant
(position OFF, en saillie)

Troubleshooting

Dépannage

English

<p><i>The wireless wall controller will not operate the fan(s).</i></p> <p>Other radio frequency devices may be interfering with the wall controller.</p>	<p>Change the wall controller's address. Select a different address on the wall controller, and then set the matching address on the fan RF board(s). Turn on the fan(s) using the wall controller to test the new address. Repeat until an appropriate address is determined. See page 2 for instructions on changing the address.</p>
<p><i>The wireless wall controller is operating a fan or fans it is not linked to.</i></p> <p>Multiple wireless wall controllers installed in the same location may interfere with each other if they are still set to their default address.</p>	<p>Change the wall controller's address. Select a different address on the wall controller, and then set the matching address on the appropriate fan's RF board. Turn on the fan using the wall controller to test the new address. Repeat until an appropriate address is determined. See page 2 for instructions on changing the address.</p>
<p><i>The power button on the wireless wall controller is flashing.</i></p> <p>The power button flashes when the wireless wall controller is having trouble communicating with the fan(s).</p>	<p>Ensure the wall controller is installed according to the distance guidelines on page 1. If it is not, contact Customer Service for assistance.</p> <p>The wall controller may have been installed in a metal junction box, which may reduce the distance that the controller can communicate with the fan(s). To optimize communication between the wireless wall controller and the fan(s), Big Ass Fans recommends installing the wireless wall controller in a plastic junction box. Contact Customer Service for assistance.</p>

Français

<p><i>Le dispositif de commande mural sans fil n'actionne pas le ou les ventilateurs.</i></p> <p>D'autres appareils à fréquence radio brouillent probablement le signal du dispositif de commande mural.</p>	<p>Changez l'adresse du dispositif de commande mural. Sélectionnez une adresse différente sur le dispositif de commande mural, puis réglez la même adresse sur la carte RF du ou des ventilateurs. Mettez le ou les ventilateurs en marche à l'aide du dispositif de commande mural afin de tester la nouvelle adresse. Répétez l'opération jusqu'à trouver une adresse adaptée. Reportez-vous à la page 2 pour savoir comment changer l'adresse.</p>
<p><i>Le dispositif de commande mural sans fil actionne un ou plusieurs ventilateurs auxquels il n'est pas associé.</i></p> <p>Plusieurs dispositifs de commande muraux sans fil installés dans un même endroit peuvent générer des interférences lorsqu'ils sont réglés sur leur adresse par défaut.</p>	<p>Changez l'adresse du dispositif de commande mural. Sélectionnez une adresse différente sur le dispositif de commande mural, puis réglez la même adresse sur la carte RF du ventilateur correspondant. Mettez le ventilateur en marche à l'aide du dispositif de commande mural afin de tester la nouvelle adresse. Répétez l'opération jusqu'à trouver une adresse adaptée. Reportez-vous à la page 2 pour savoir comment changer l'adresse.</p>
<p><i>Le bouton marche/arrêt du dispositif de commande mural sans fil clignote.</i></p> <p>Le bouton marche/arrêt clignote lorsque le dispositif de commande mural sans fil a du mal à communiquer avec le ou les ventilateurs.</p>	<p>Assurez-vous que le dispositif de commande mural est installé à une distance appropriée, conformément aux indications fournies à la page 1. Si ce n'est pas le cas, contactez le service à la clientèle pour obtenir de l'aide.</p> <p>Il se peut que le dispositif de commande mural ait été installé dans une boîte dérivation métallique, ce qui peut réduire la distance de communication entre le dispositif de commande et le ou les ventilateurs. Afin d'optimiser les communications entre le dispositif de commande mural sans fil et le ou les ventilateurs, Big Ass Fan recommande d'installer le dispositif de commande mural sans fil dans une boîte de dérivation en plastique. Contactez le service à la clientèle pour obtenir de l'aide.</p>

